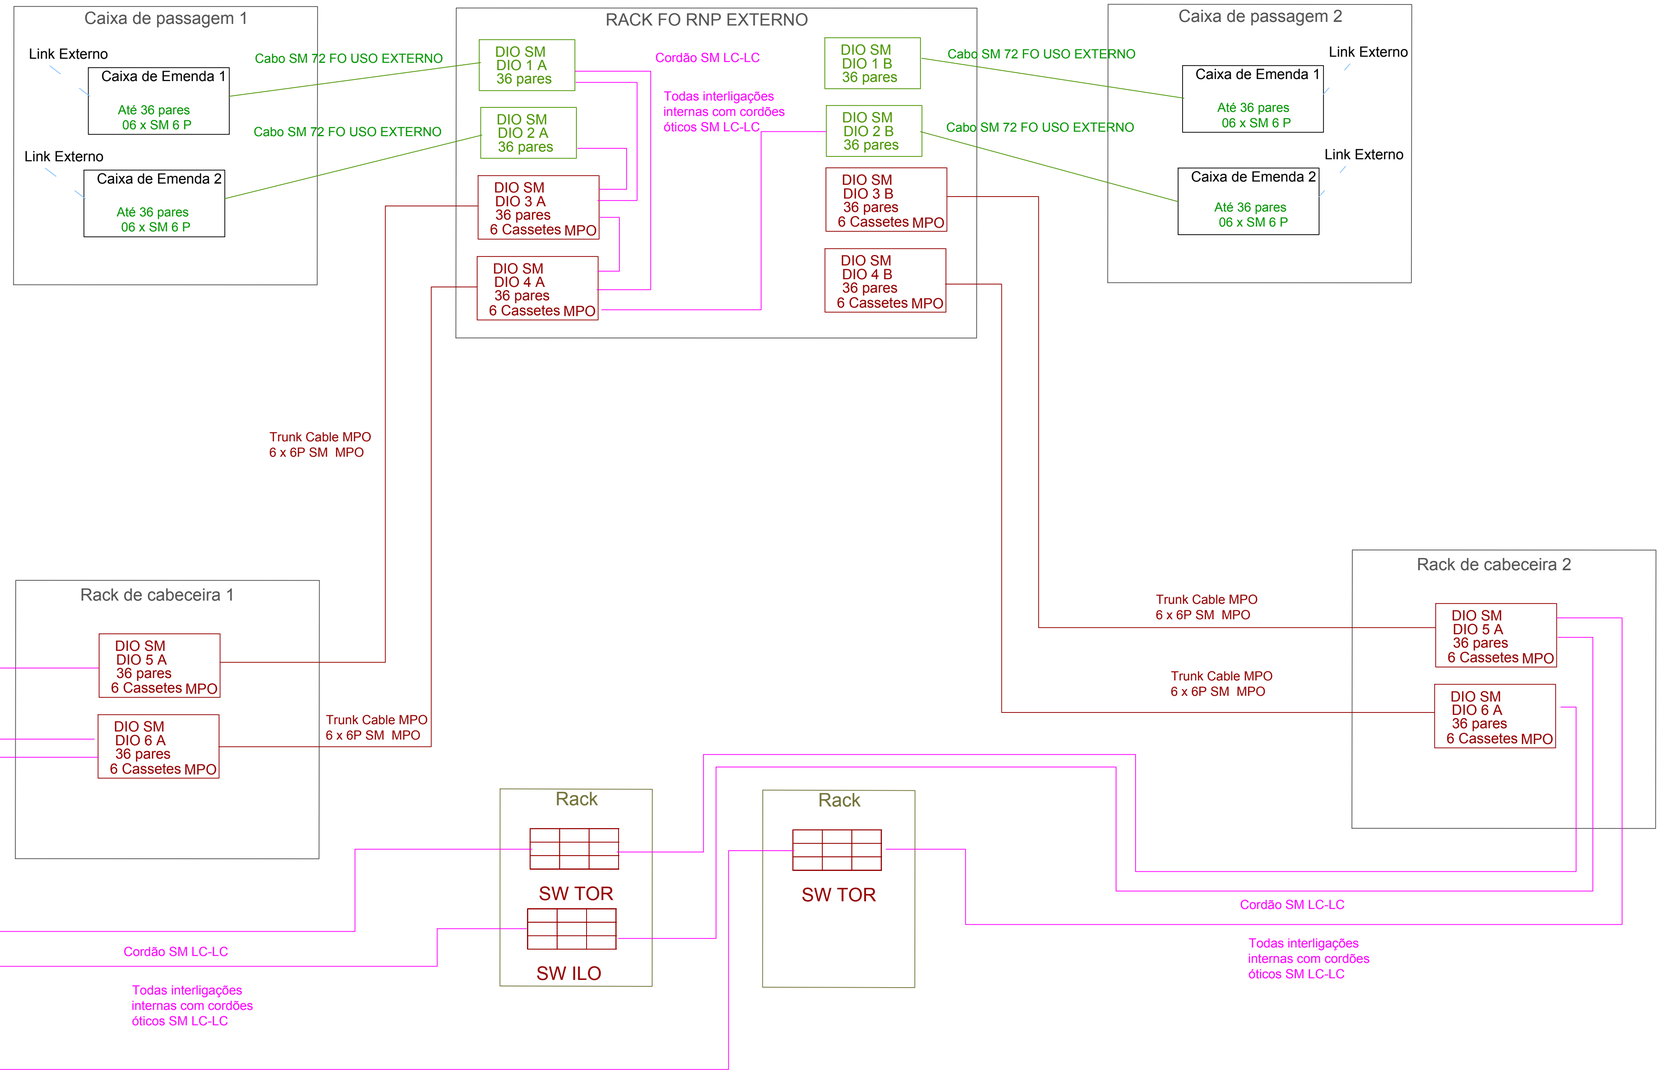

NOTAS

1-) Rack de Telecom Externo deve ser fornecido com DIOS de chegada com bandejas de fusão completas.

2-) Rack de telecom externo deve vir com ao menos 144 cordões óticos SM LC-LC de 1 a 3 metros

3-) Todos os DIOS intra salas, devem ser do tipo MP. Devem ser fornecidos 144 cordões óticos com comprimentos entre 1 a 10 metros.

Preparado por:	Conferido por: Versão 01	Aprovado por: -	Responsável: -	Data 01/2023
Nome do projeto: Cabling ótico REDE RNP Diagrama de Cabeamento ótico-Rev01 Anexo XII Anexo XII- Diagram de Blocos de Cabling rev 01				Formato A3 Escala Sem Escala Folha 00
Nome do Cliente final: REDE RNP		Nome do Cliente final: REDE RNP		Revisão 01