

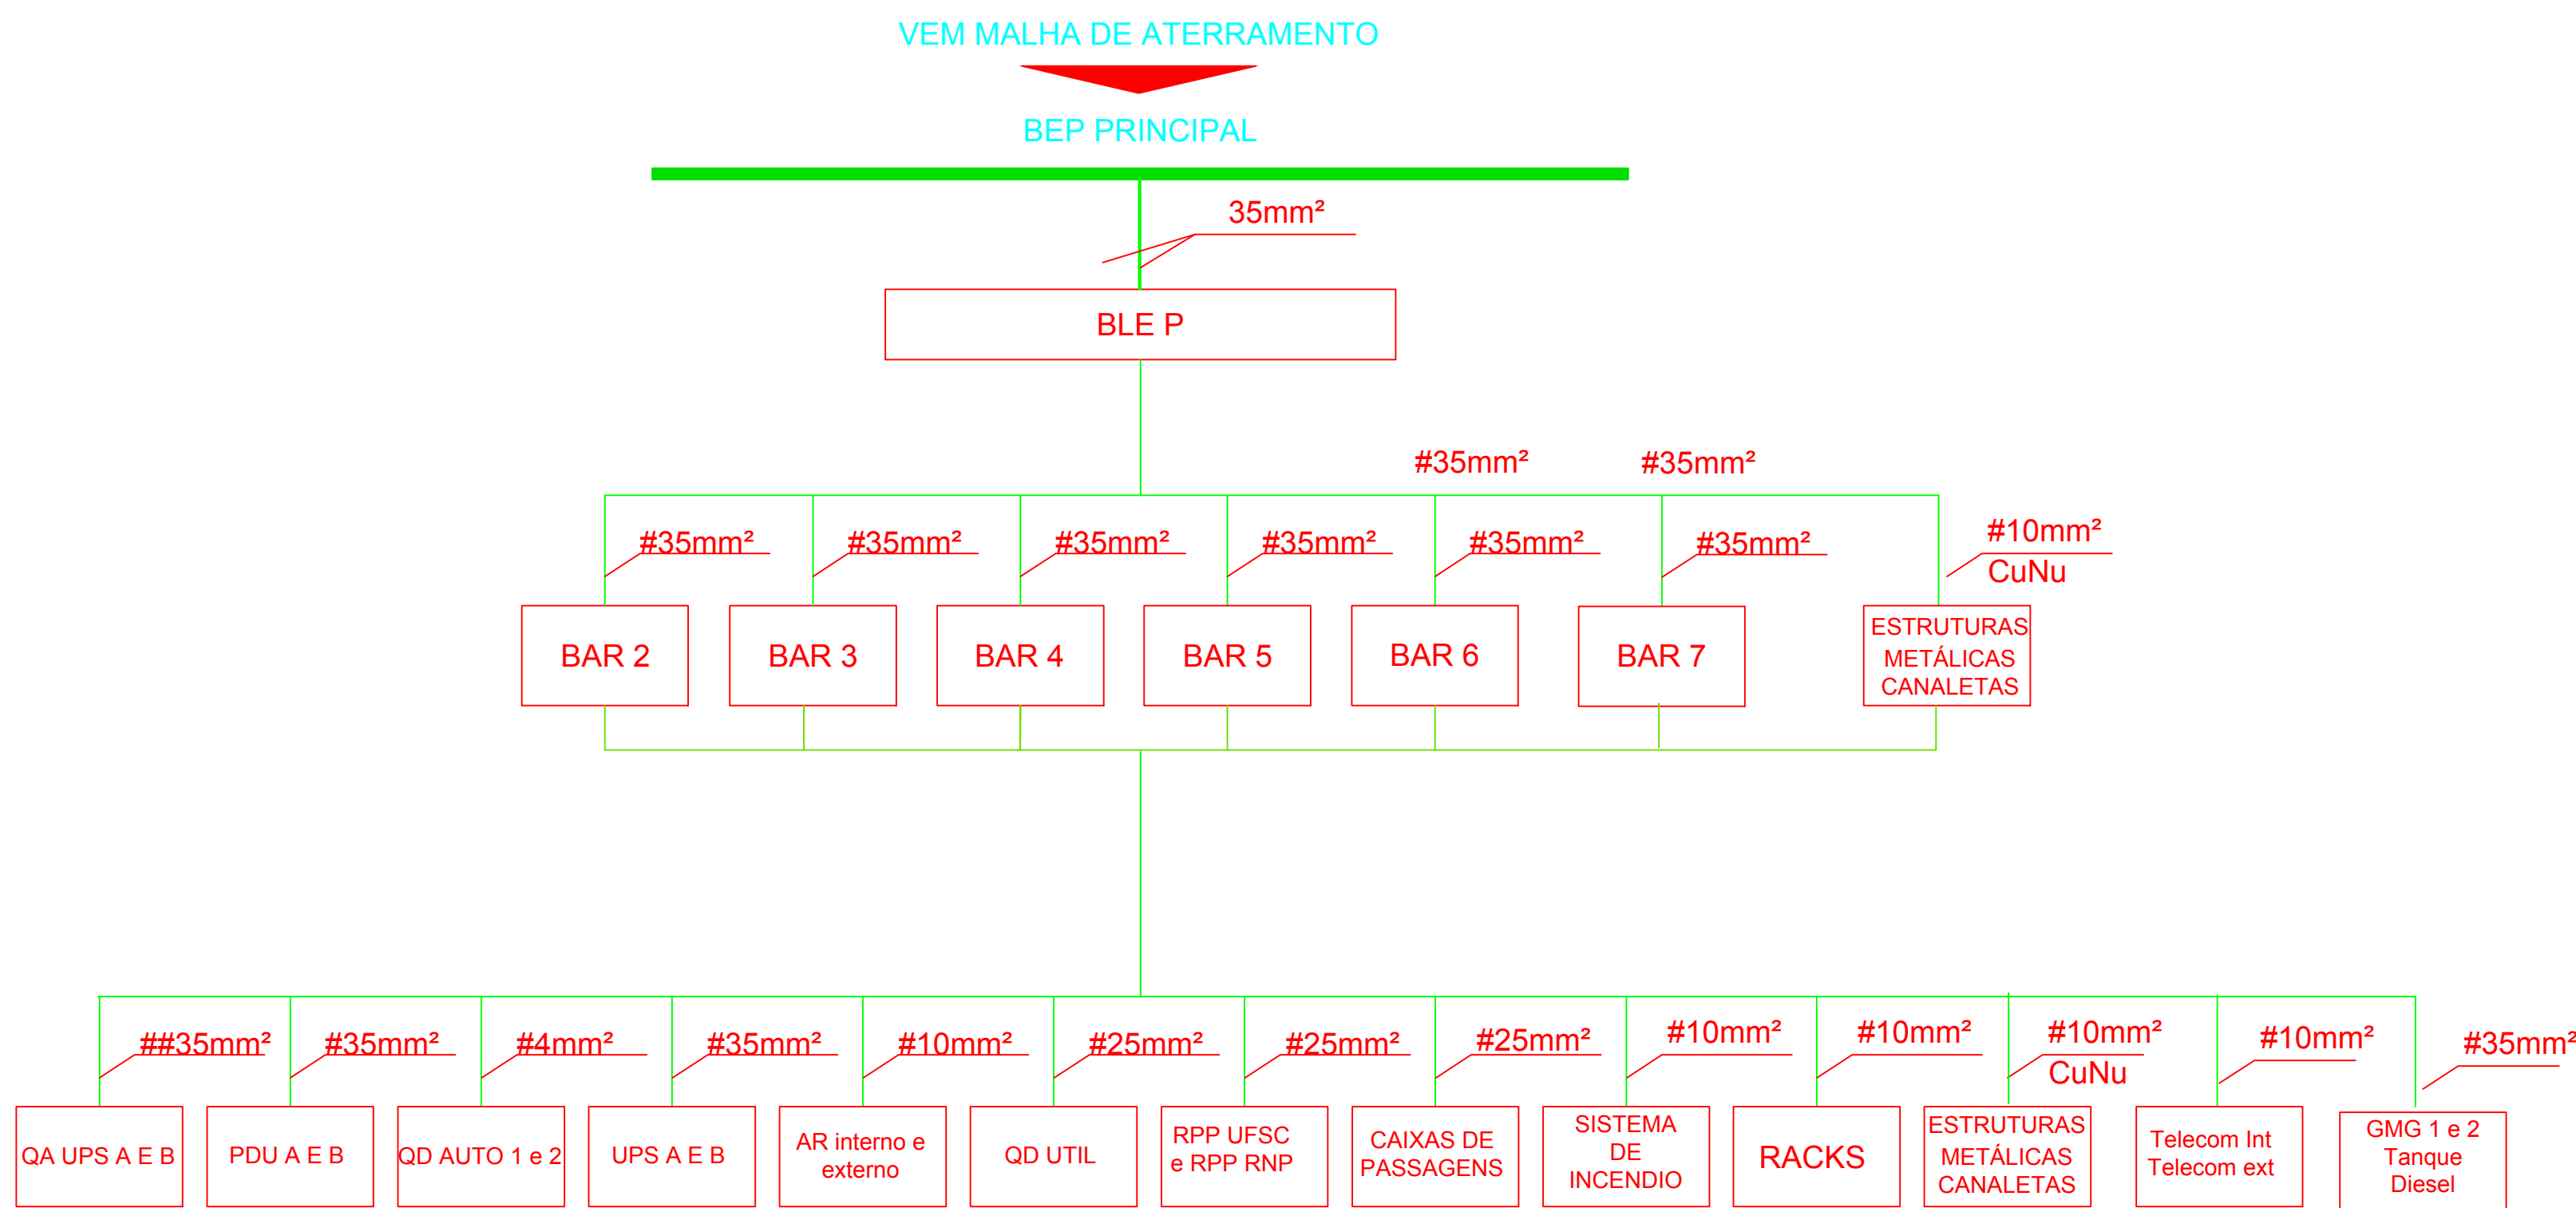
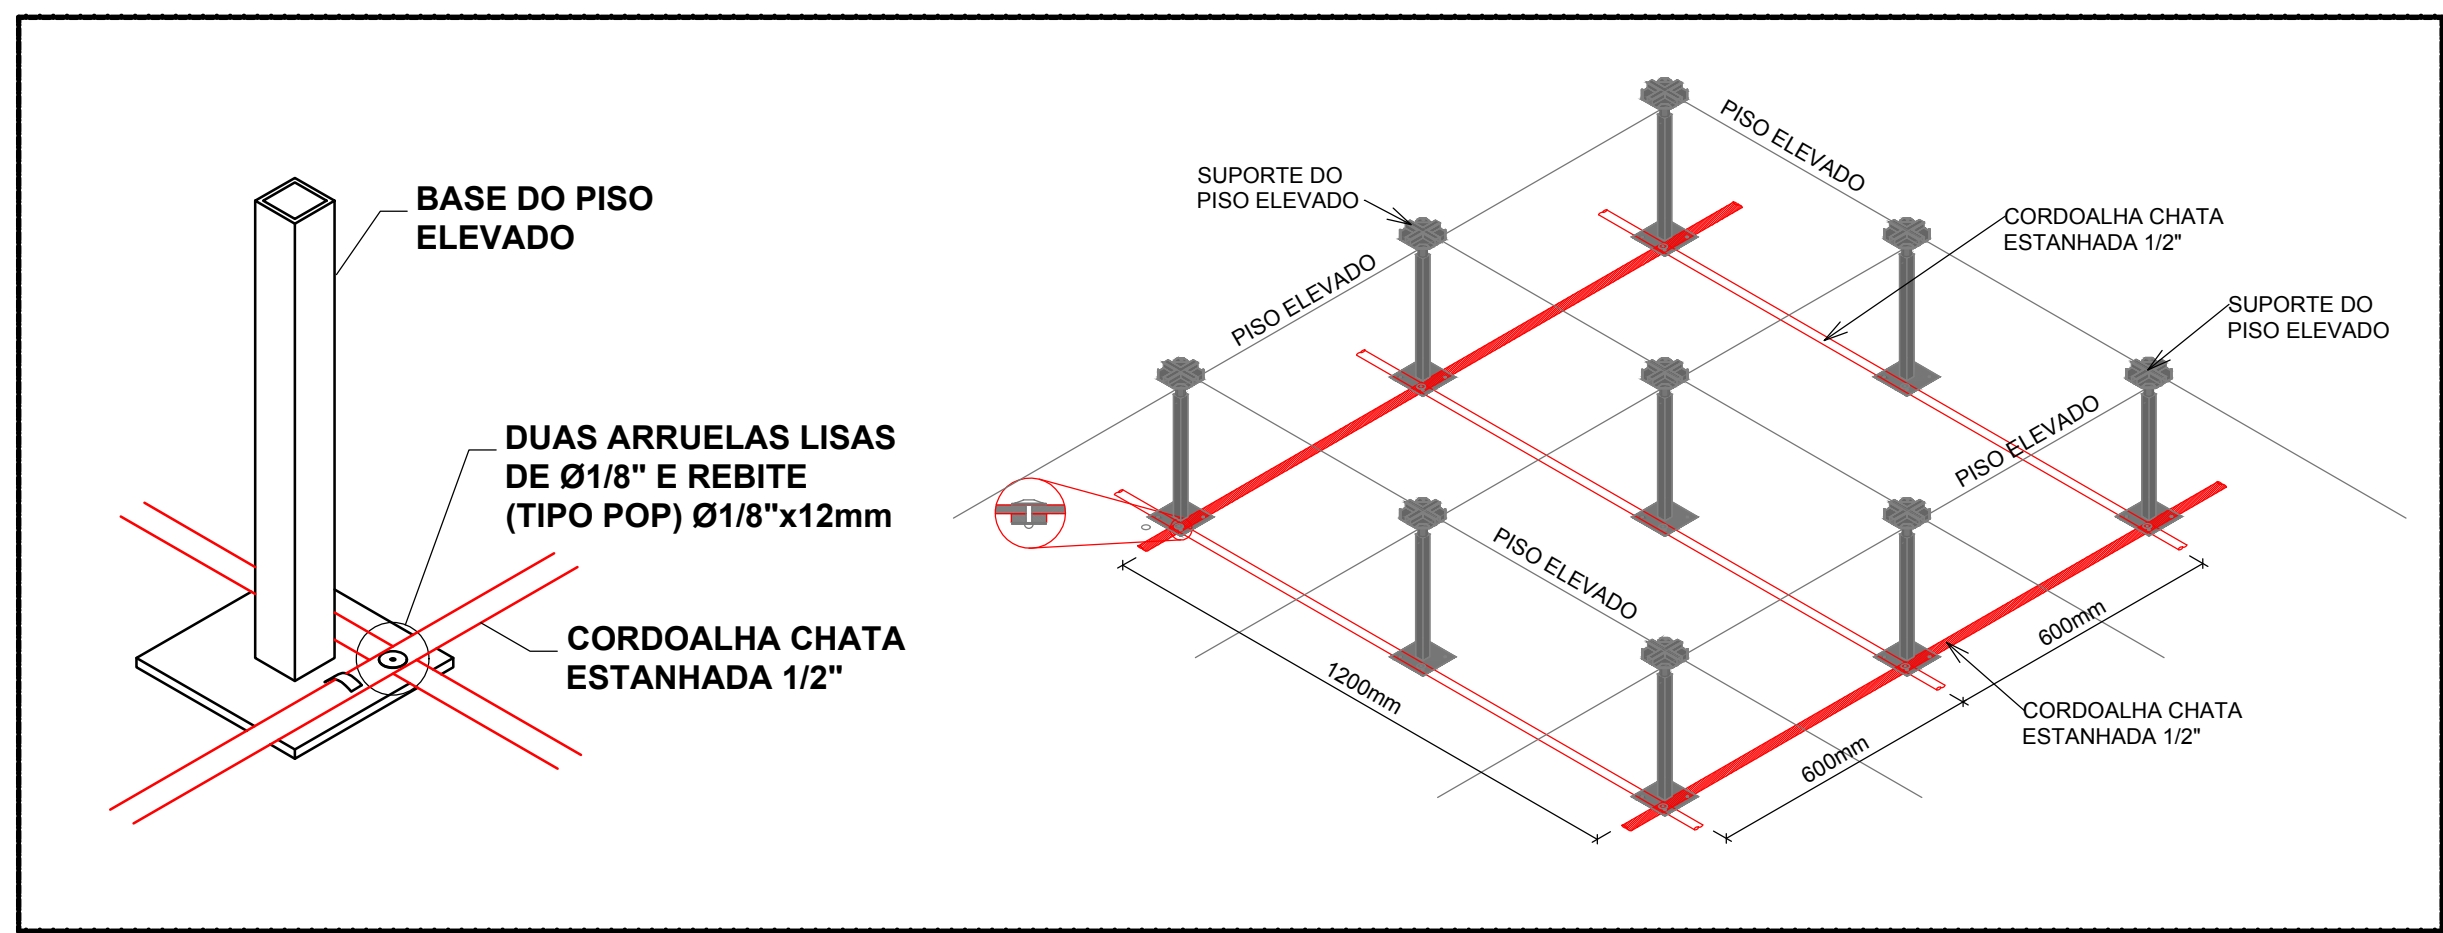
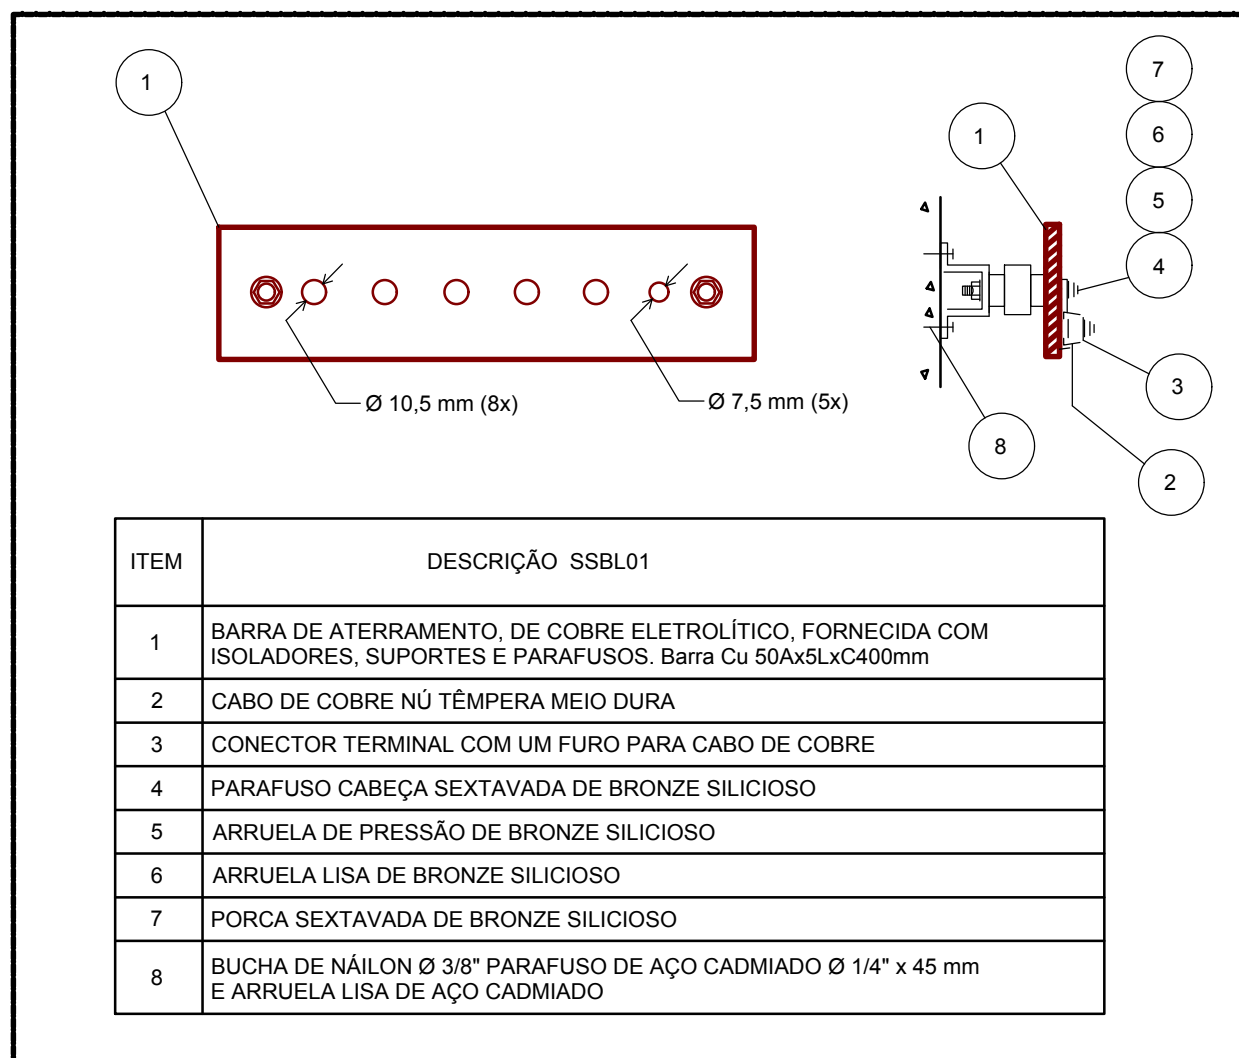


DIAGRAM ADE BLOCOS E DETALHES

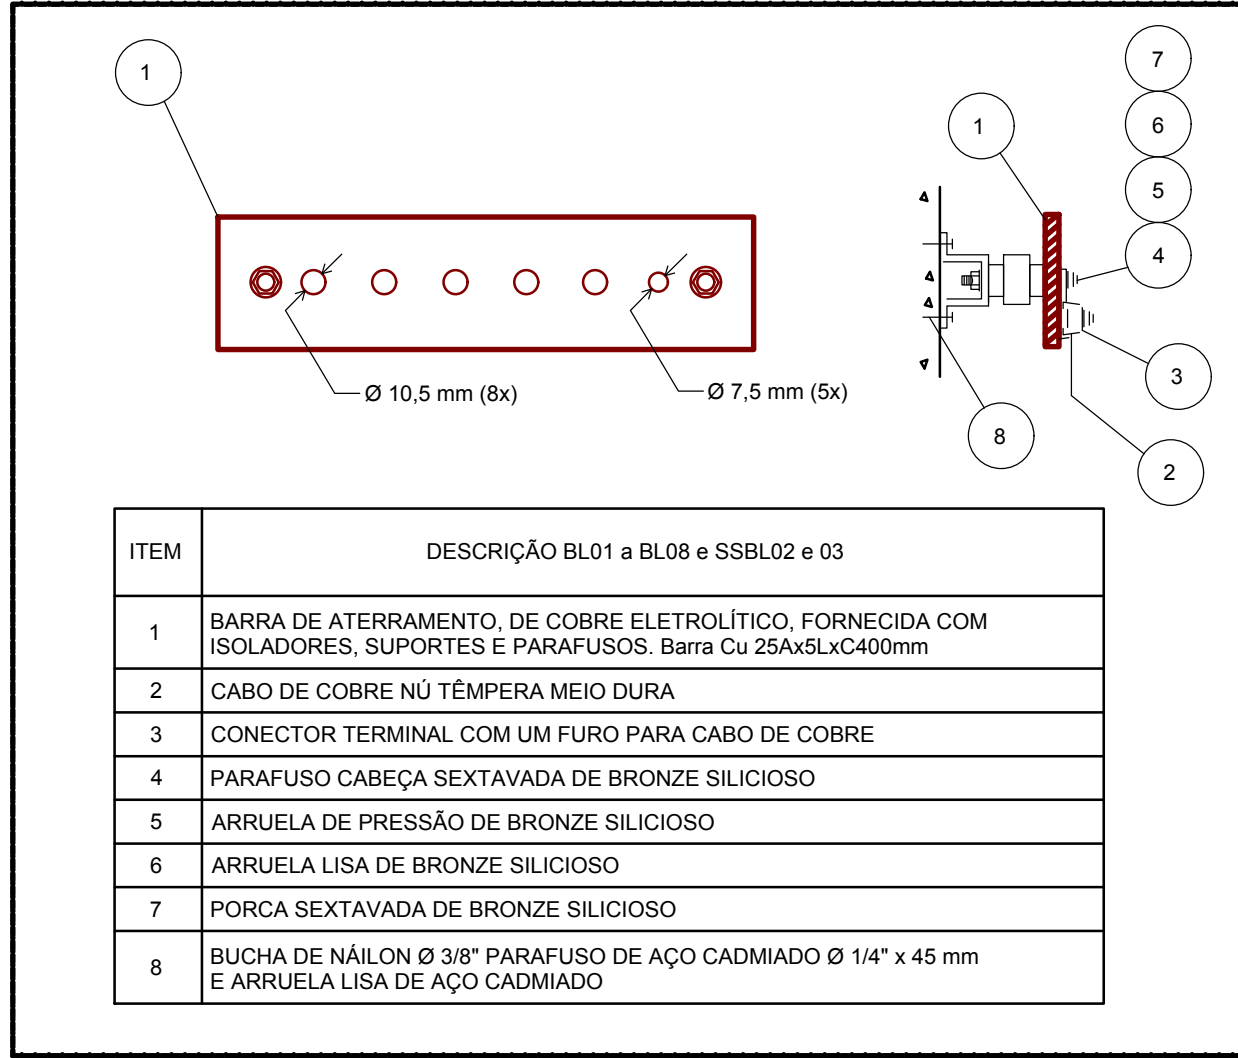

PLANTA BAIXA

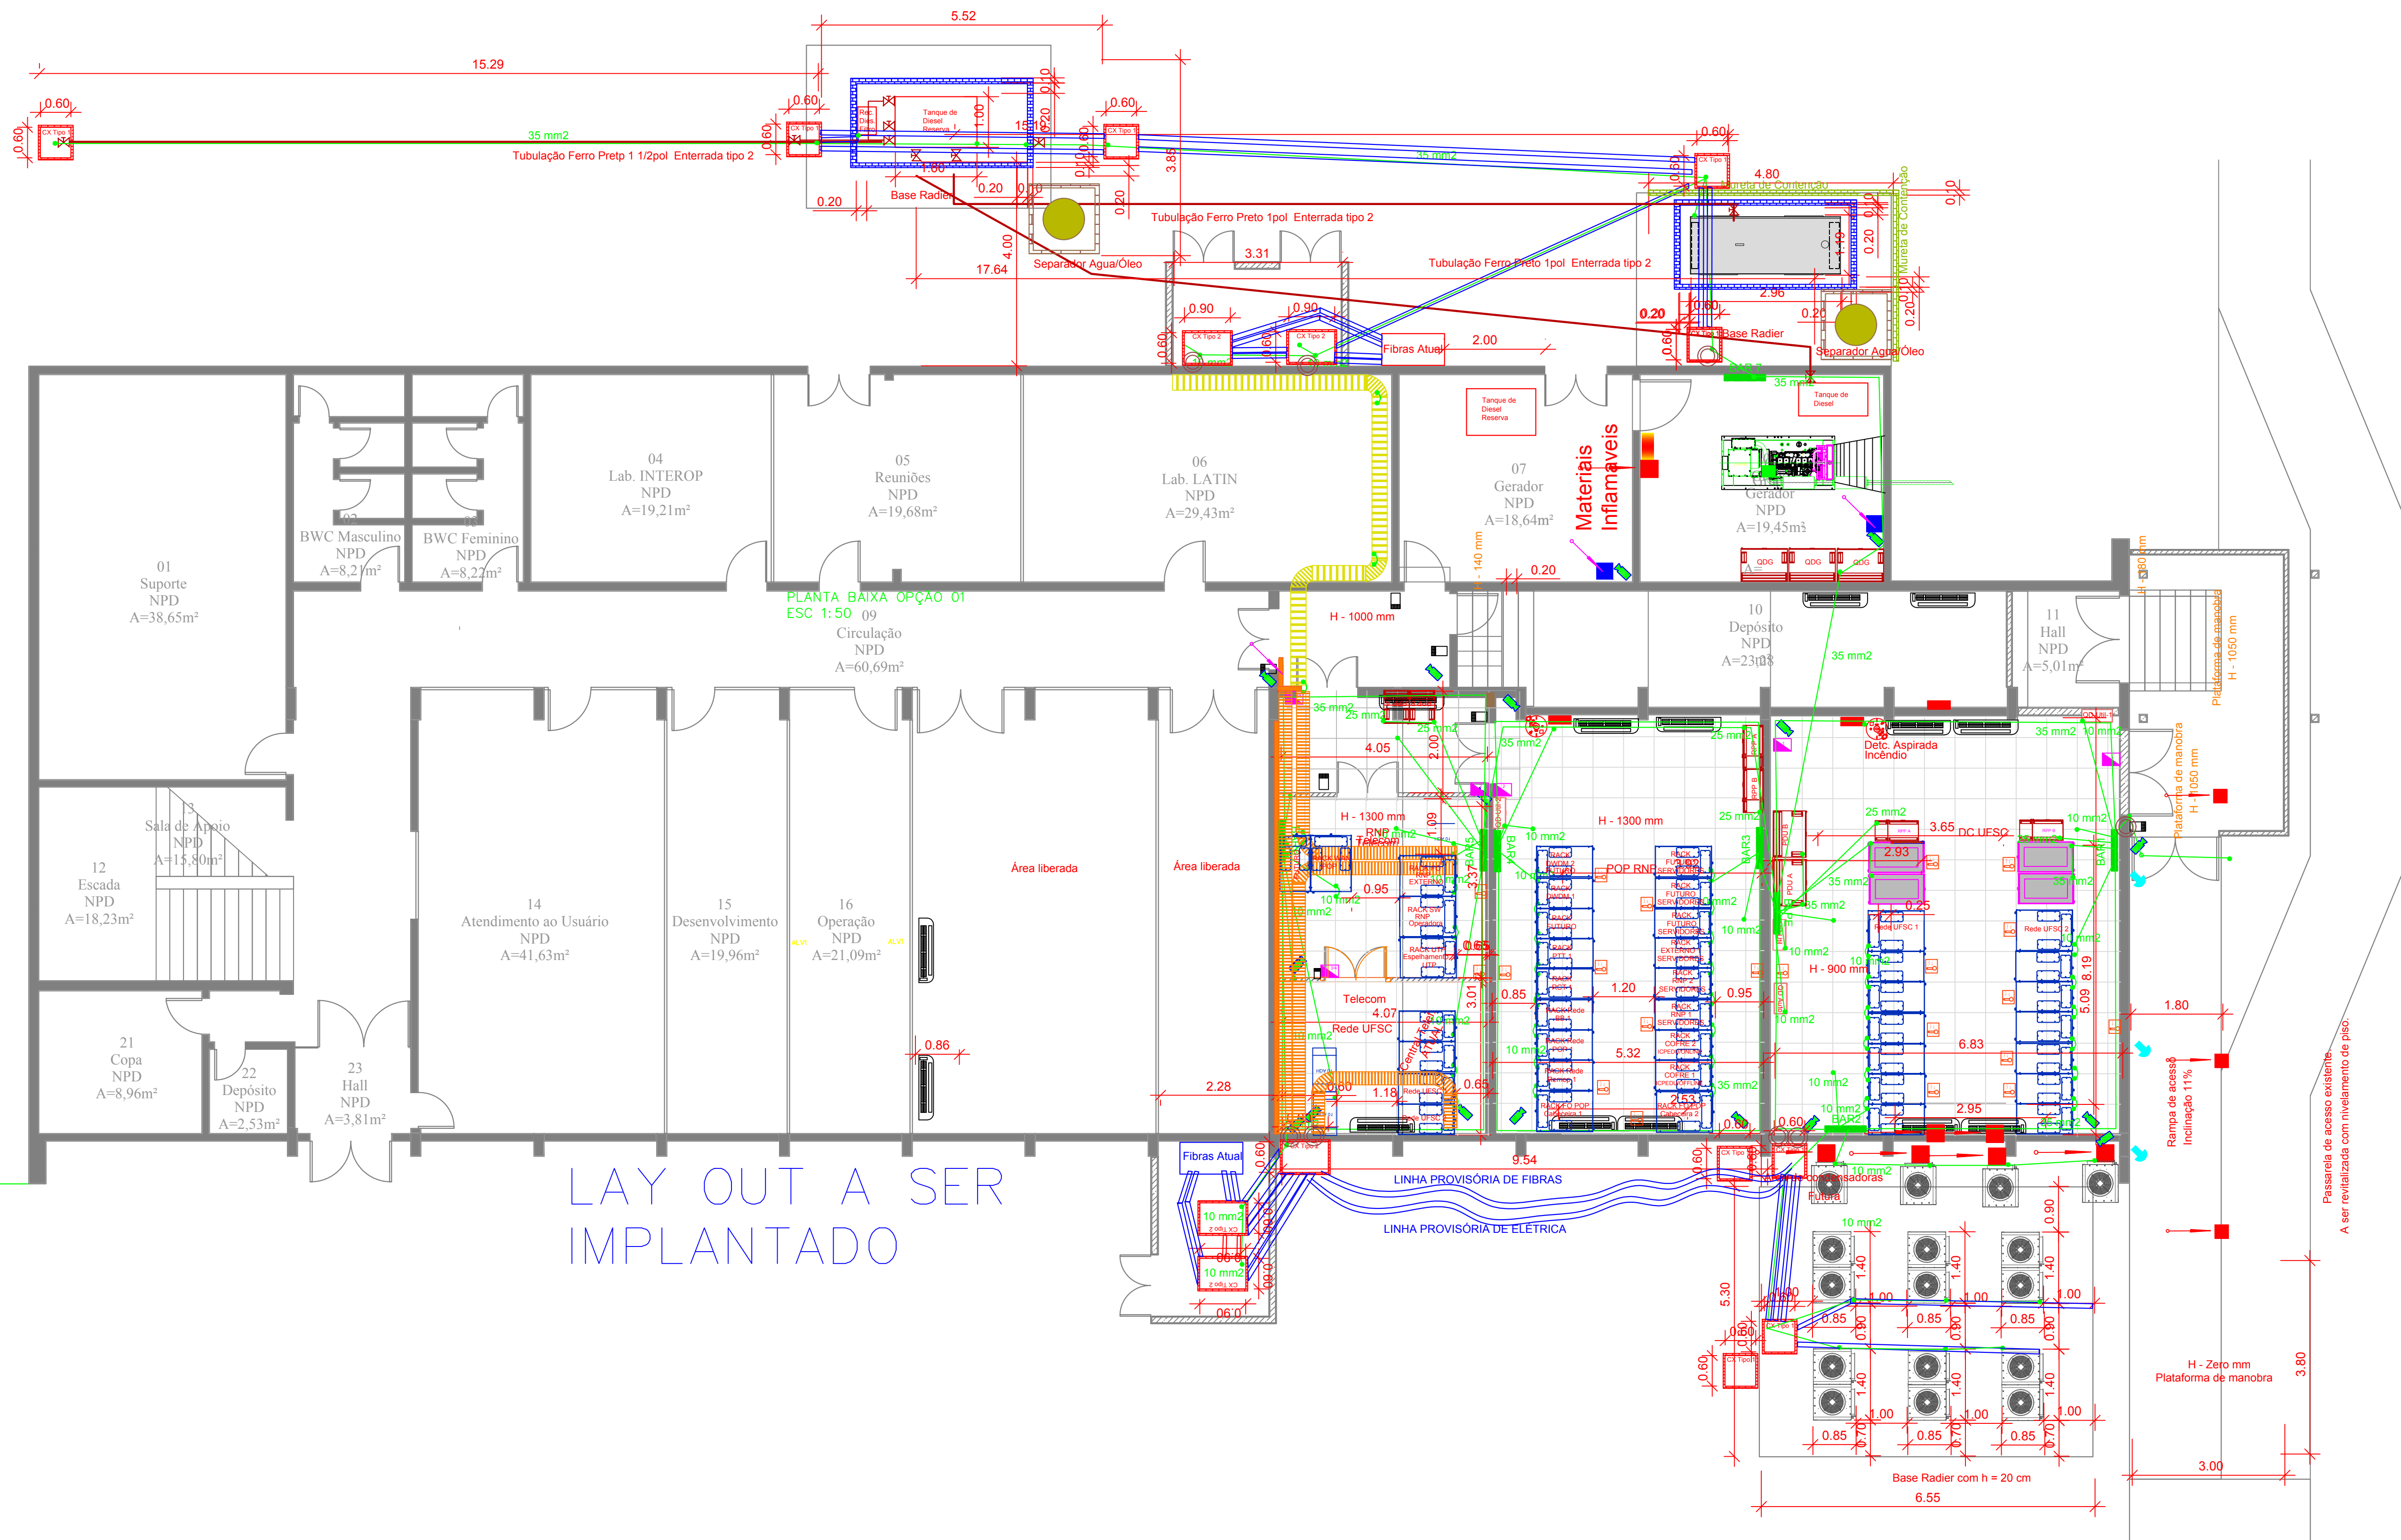

SIMBIOLOGIA	DESCRIÇÃO
	QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPÔR
	QUADRO ELÉTRICO AUTO PORTANTE
	QUADRO ELÉTRICO AUTO PORTANTE
	LINHAS DE ELÉTRICA - LEITO ARMADO GALVANIZADO A QUENTE 250 X 50 MM - TOTAL 20 M (incluindo PNC)
	LINHA ELÉTRICA - CURVA 90° LEITO ARMADO GALVANIZADO A QUENTE 250 X 50 MM - TOTAL 06 UNIDADES (incluindo PNC)
	LINHAS DE ELÉTRICA - LEITO ARMADO GALVANIZADO A QUENTE 400 X 50 MM - TOTAL 110 M
	LINHA ELÉTRICA - CURVA 90° LEITO ARMADO GALVANIZADO A QUENTE 400 X 50 MM - TOTAL 24 UNIDADES (incluindo PNC)
	LINHAS DE ELÉTRICA - LEITO ARMADO GALVANIZADO A QUENTE 400 X 50 MM - TOTAL 16 M
	LINHA ELÉTRICA - CURVA 90° LEITO ARMADO GALVANIZADO A QUENTE 400 X 50 MM - TOTAL 05 UNIDADES (incluindo PNC)
	BARRA DE ATERAMENTO
	CABO VERDE E AMARELO PARA ATERRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO 25 MM² - ESTIMADO 20 METROS
	CABO VERDE E AMARELO PARA ATERRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO 35 MM² - ESTIMADO 140 METROS
	CABO VERDE E AMARELO PARA ATERRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO 16 MM² - ESTIMADO 200 METROS
	CORDOALHA CHATA ESTANHADA DE 10 POLÍGRAFADA - ESTIMADO 300 M

REV.	DESCRIÇÃO	VERIF.	DATA
4	REVISÃO	MLuiza	02/2023
3	REVISÃO	LUIS TOSSI	01/2023
1	REVISÃO	LUIS TOSSI	12/2022
0	EMISSÃO INICIAL	LUIS TOSSI	11/2022

consult			
Datacenter UFSC			
Título: Área IV - Aterramento RPT Rev 04.dwg			
Projeto: Tópicos	Projeto: Tópicos	Desenho: LUIS TOSSI	Projeto: LUIS TOSSI
Local: Florianópolis - SC	Rev: 04	DATA: JAN/2023	07
Arquivo: 04	Estado: INDICADA		

OBSERVAÇÃO  
ESTE PROJETO É DE PROPRIEDADE DA LT CONSULT SENDO PROIBIDO A SUA REPRODUÇÃO  
PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SOB PENA DE LEI