# PLANTA BAIXA

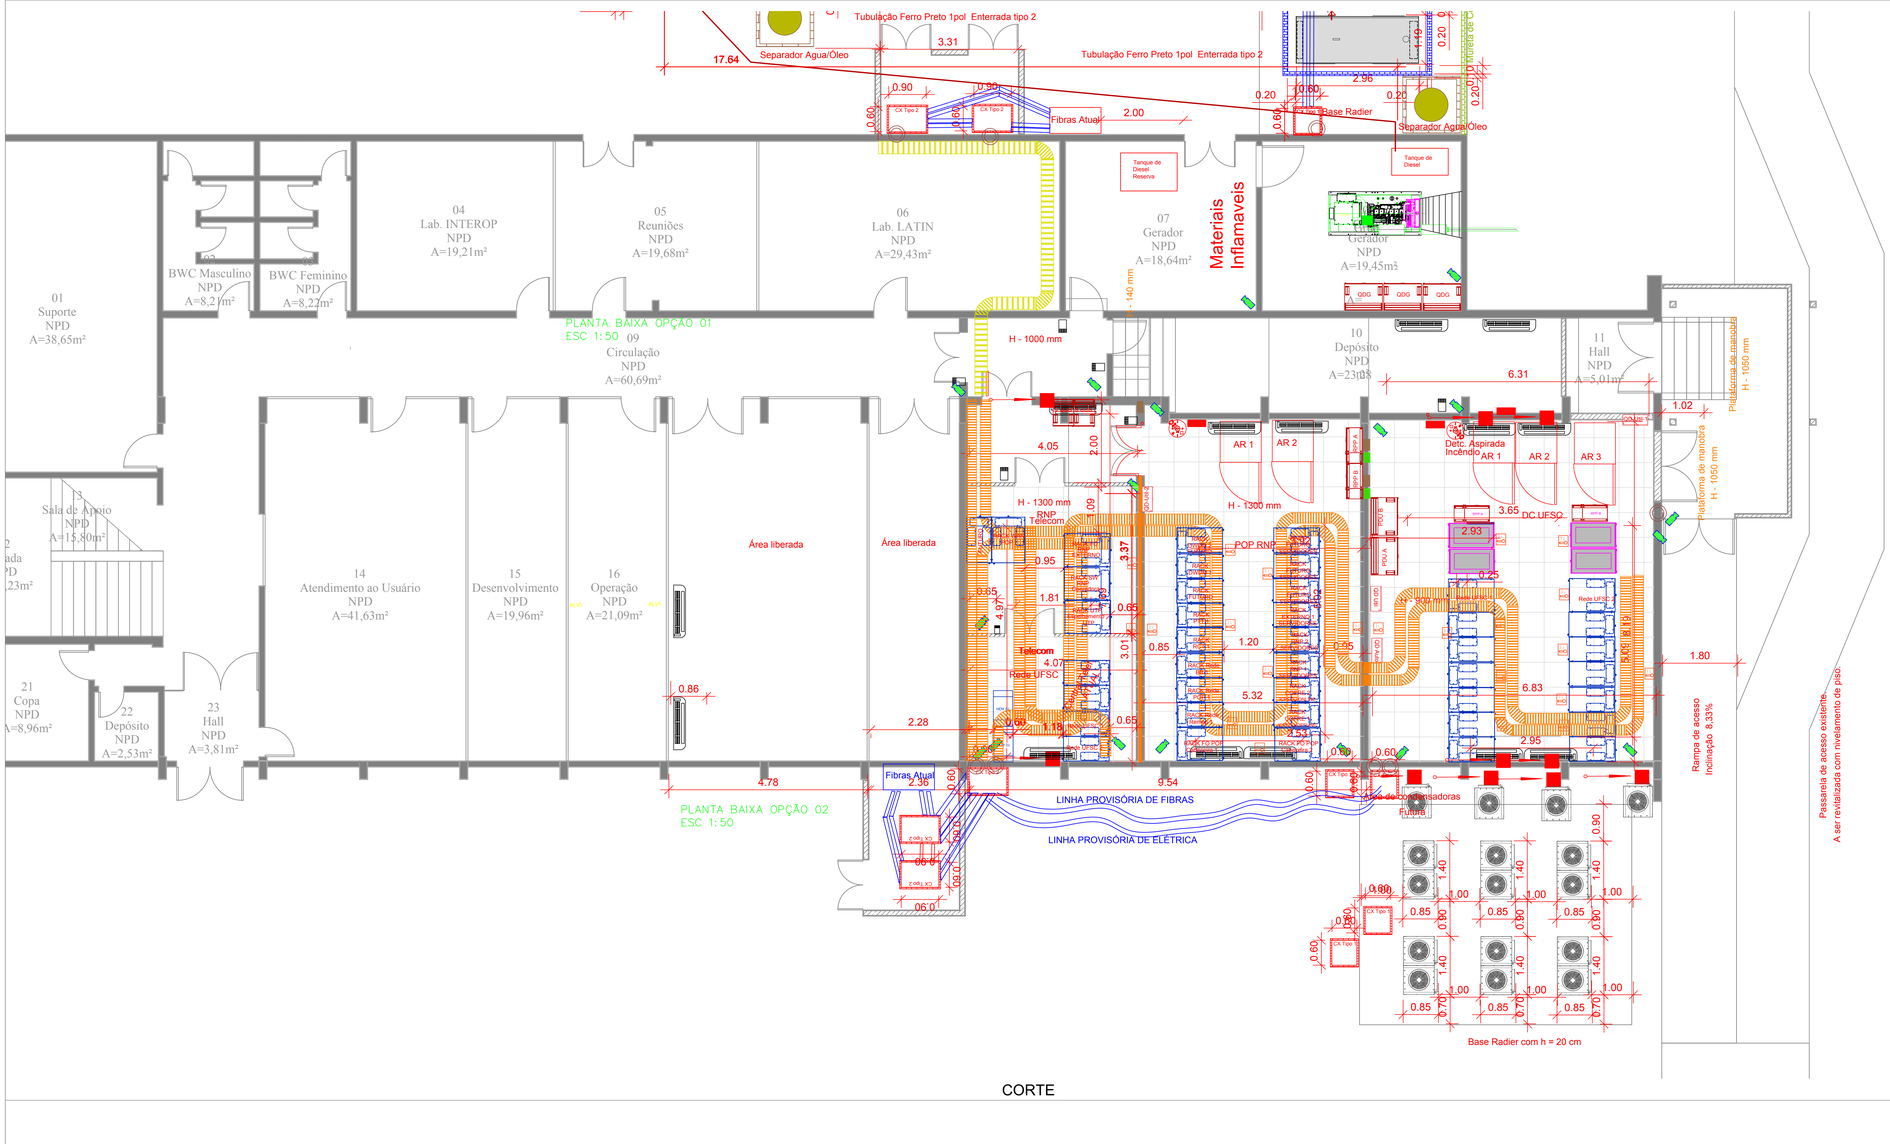


# CORTE

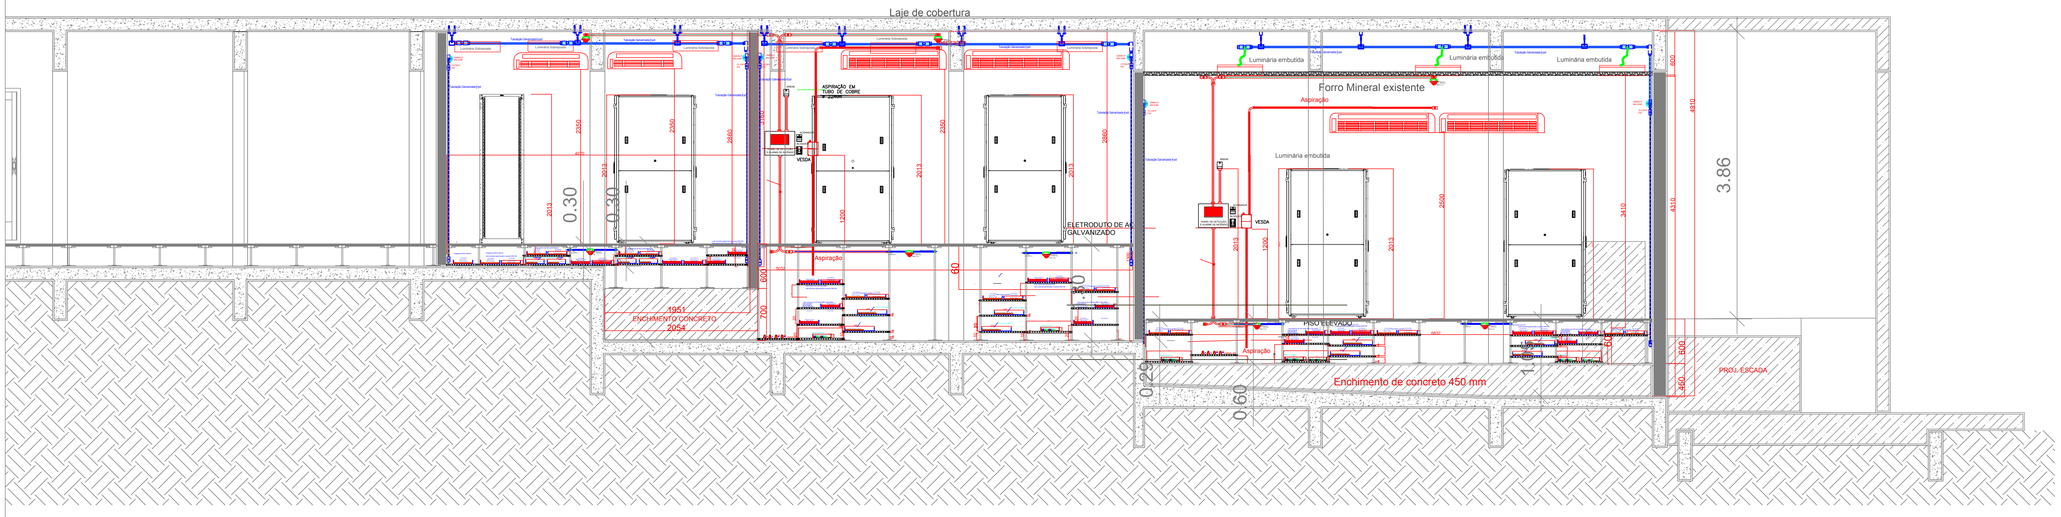


## SIMBOLOGIA

| SIMBOLOGIA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| | QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR |
| | QUADRO ELÉTRICO AUTO PORTANTE |
| | QUADRO ELÉTRICO AUTO PORTANTE |
| | QUADRO ELÉTRICO AUTO PORTANTE |
| | LINHAS DE CABOS DE FIBRA (ANEL INTERNO E EXTERNO) - LEITO ALUMINIO NAVAL ESPECIAL PARA FIBRA 250 X 50 MM - TOTAL 100 M (sob o Piso) |
| | LINHAS DE CABOS FIBRA(ANEL INTERNO E EXTERNO) - CURVA 90° LEITO ALUMINIO NAVAL ESPECIAL PARA FIBRA COM 250 X 50 MM - TOTAL 24 UNIDADES (sob o Piso) |
| | LINHAS DE CABOS DE FIBRA (ACESSO DE OPERADORA) - LEITO ALUMINIO NAVAL ESPECIAL PARA FIBRA 250 X 50 MM - TOTAL 20 M (VIA AÉREA) |
| | LINHAS DE CABOS FIBRA(ANEL INTERNO E EXTERNO) - CURVA 90° LEITO ALUMINIO NAVAL ESPECIAL PARA FIBRA COM 250 X 50 MM - TOTAL 4 UNIDADES (VIA AÉREA) |
| | LINHAS DE CABOS UTP (ANEL EXTERNO) - DERIVAÇÃO EM "T" LEITO ARAMADO GALVANIZADO A QUENTE 250 X 50 MM - TOTAL 26 UNIDADES (sob o Piso) |
| | LINHA DE CABOS UTP (ANEL EXTERNO) - DERIVAÇÃO EM "L" 90° LEITO ARAMADO GALVANIZADO A QUENTE 250 X 50 MM - SOB O PISO - TOTAL DE 4 UNIDADES |
| | LINHA ELÉTRICA - DERIVAÇÃO EM "L" 90° LEITO ARAMADO GALVANIZADO A QUENTE 400 X 50 MM SOB O PISO - TOTAL DE 4 UNIDADES |
| | LINHA ELÉTRICA - DERIVAÇÃO EM "L" 90° LEITO ARAMADO GALVANIZADO A QUENTE 250 X 50 MM SOB O PISO - TOTAL DE 4 UNIDADES |
| | PONTO ELÉTRICO - F+N+T 220 V |
| | PONTO LÓGICO - RJ 45 POE - TOTAL 31 PONTOS |
| | VEM DO PISO, ELETRODUTO EMBUTIBO PLASTICO OU SOBREPOSTO DE AÇO GALVANIZADO 1". |
| | VEM DO BANDEJAMENTO AÉREO, ELETRODUTO EMBUTIBO PLASTICO OU SOBREPOSTO DE AÇO GALVANIZADO 1". |
| | LUMINÁRIA LED 50 WATTS DE SOBREPOR PRESA A PERFILADO COM CONEXÃO VIA PLUG 2P+T. 15 UNIDADES |
| | TOMADA CONTROLADA POR INTERRUPTOR SIMPLES OU PARALELA (ALIMENTAÇÃO DE LUMINÁRIAS) |
| | INTERRUPTOR SIMPLES, PARALELO OU DE TRES PONTOS |
| | PERFILADO GALVANIZADO A QUENTE DE 38 X 19 MM PARA ACOMODAÇÃO DE LUMINARIAS E DEMAIS UTILIDADES AÉREAS NO TOTAL DE 50 METROS LINEARES |
| | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BATERIAS AUTONOMOS ALIMENTADAS EM 220 V COM CONEXÃO VIA PLUG 2P+T. TOTAL DE 7 UNIDADES |
| | PONTO ELÉTRICO - F+N+T 220 V EMBUTIDO NA PAREDE PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES TOTAL 06 PONTOS |

| REV. | DESCRIÇÃO | VERIF. | DATA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 6 | REVISÃO | MLuiza | 02/2023 |
| 5 | REVISÃO | LUIS TOSSI | 01/2023 |
| 2 | REVISÃO | LUIS TOSSI | 11/2022 |
| 0 | EMISSÃO INICIAL | LUIS TOSSI | 11/2022 |

consult

Proprietario : Datacenter UFSC

Titulo : Anexo VI - Bandejamento De Implantação De Fibra -R06 Rev 06.dwg

Resp. Técnico :

Projeto : -

Desenho : LUIS TOSSI

Local : Florianópolis - SC

Data : JAN/2023

Arquivo :

Escala : INDICADA

Prancha : 06

OBSERVAÇÃO
ESTE PROJETO É DE PROPRIEDADE DA LT CONSULT SENDO PROIBIDO A SUA REPRODUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SOB PENA DE LEI.