PLANTA BAIXA

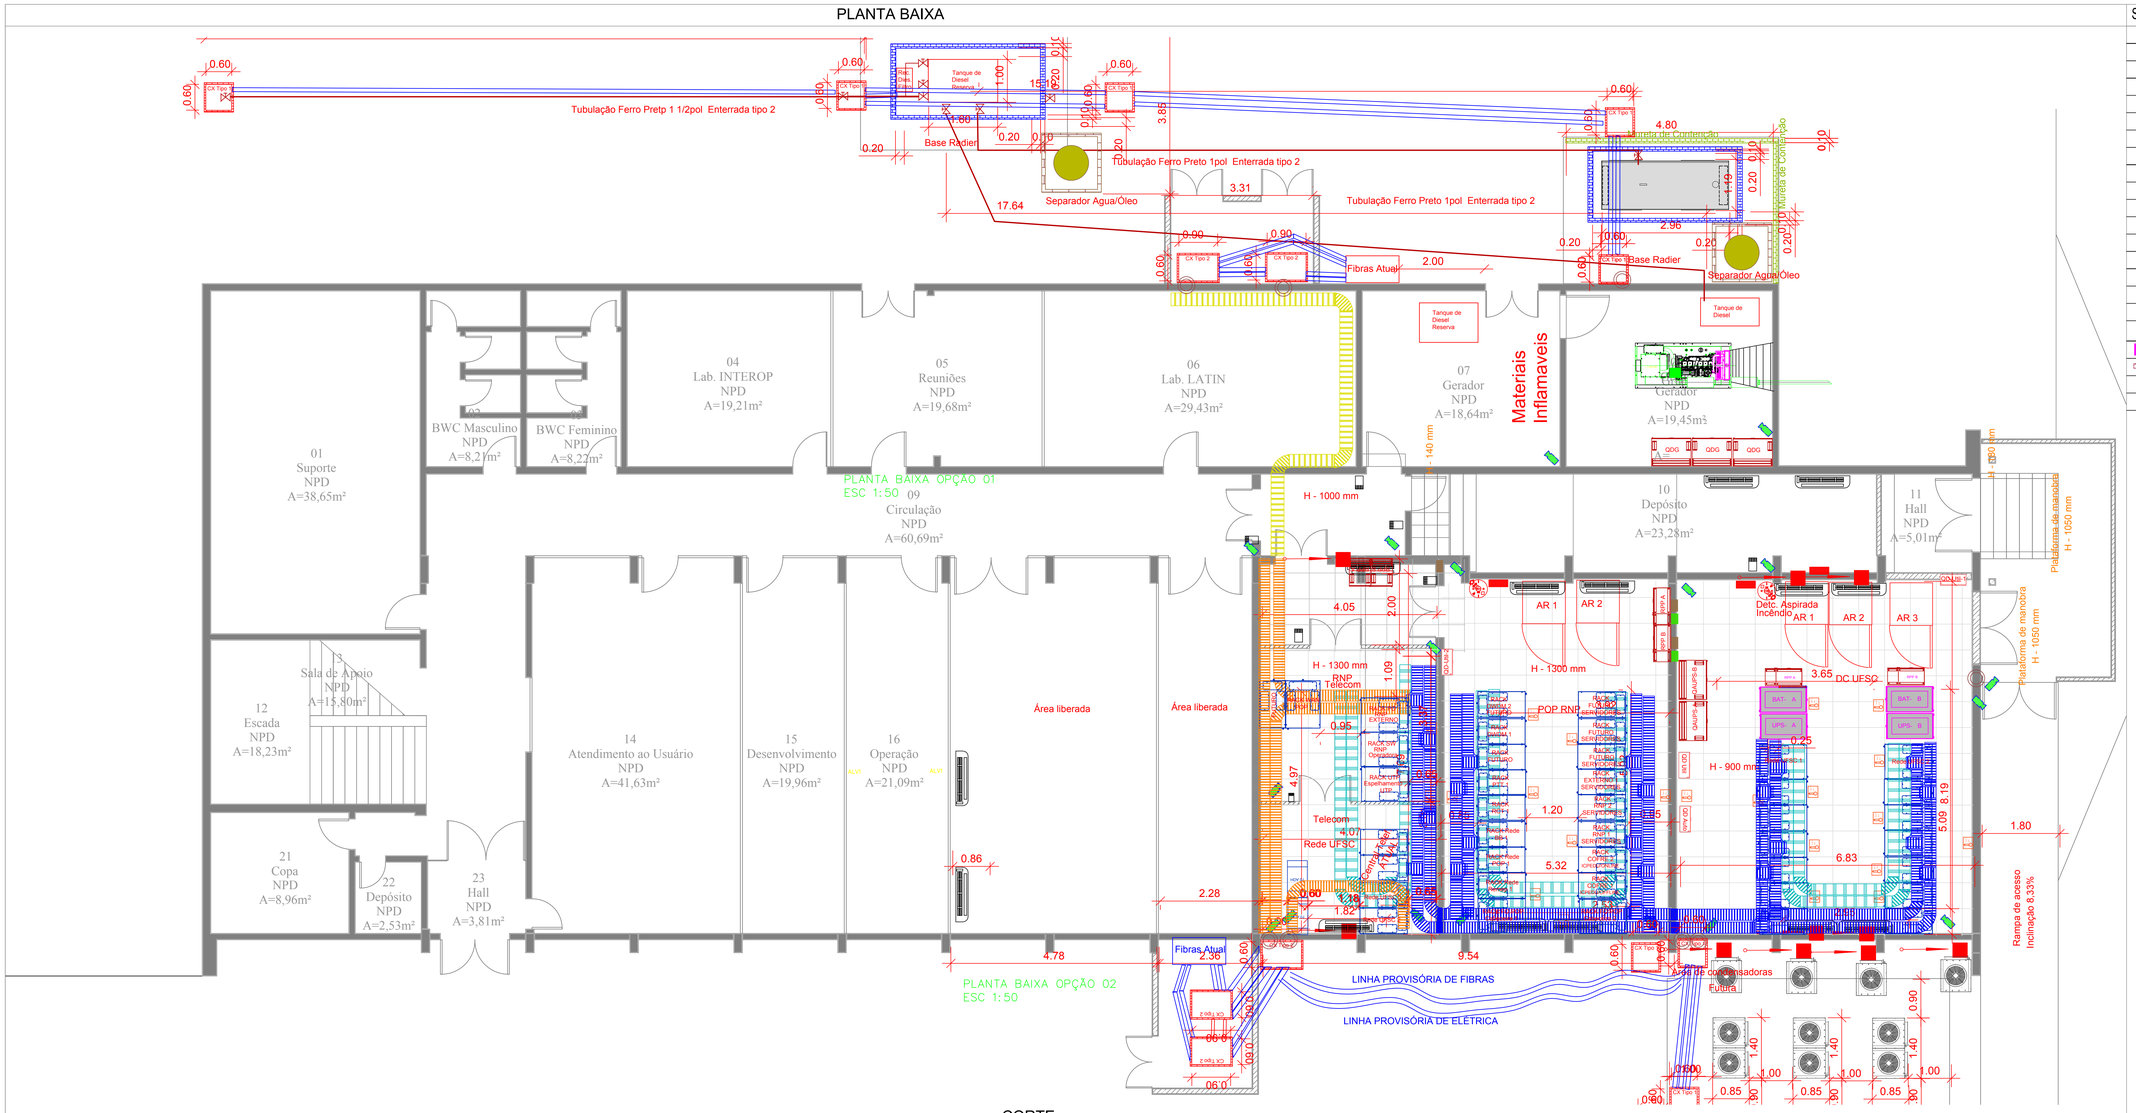

CORTE

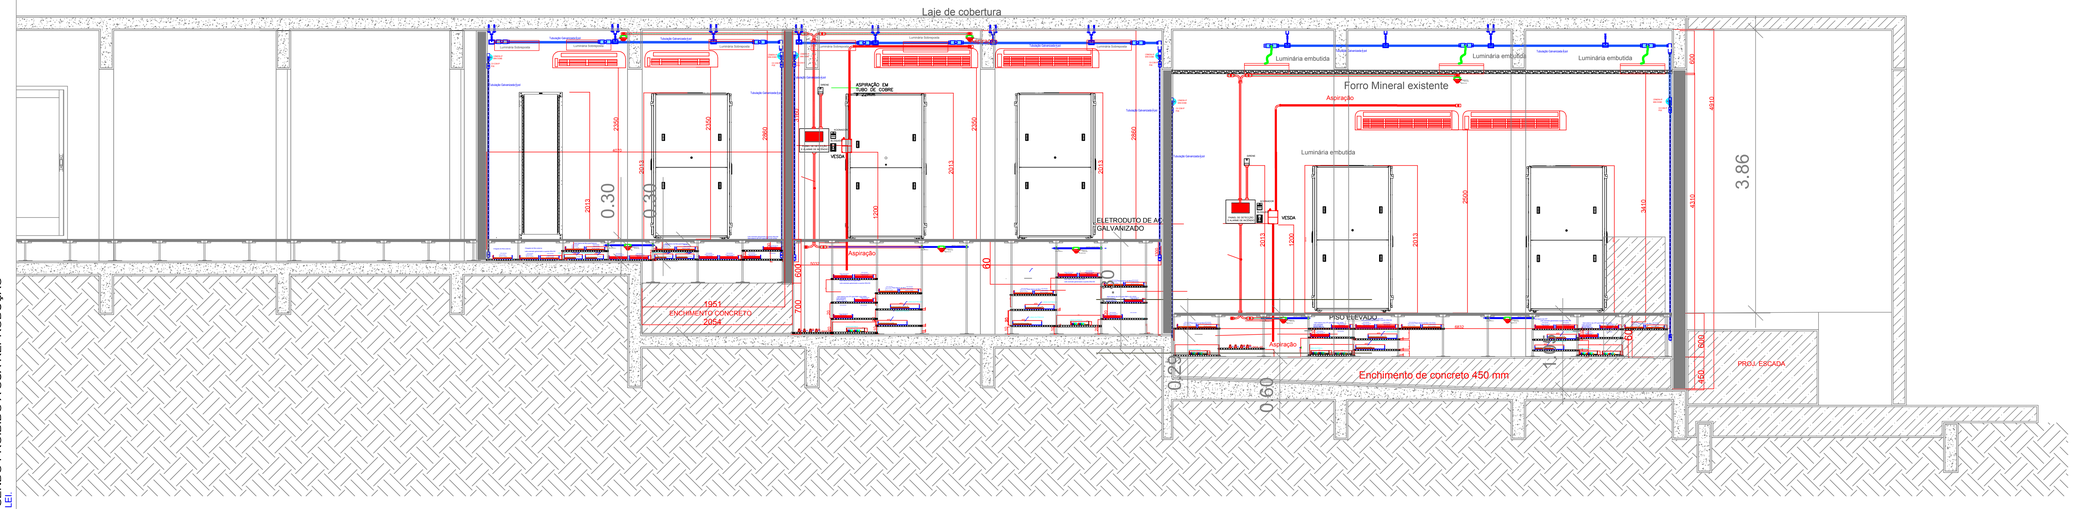

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR
	QUADRO ELÉTRICO AUTO PORTANTE
	QUADRO ELÉTRICO AUTO PORTANTE
	QUADRO ELÉTRICO AUTO PORTANTE
	LINHAS DE CABOS UTP (ANEL INTERNO) - LEITO ARAMADO GALVANIZADO A QUENTE 250 X 50 MM TOTAL 80 M (sob o Piso)
	LINHAS DE CABOS UTP (ANEL INTERNO) - CURVA 90° LEITO ARAMADO GALVANIZADO A QUENTE 250 X 50 MM TOTAL 12 UNIDADES (sob o Piso)
	LINHAS DE CABOS UTP (ANEL EXTERNO) - LEITO ARAMADO GALVANIZADO A QUENTE 250 X 50 MM TOTAL 88 M (sob o Piso)
	LINHAS DE CABOS UTP (ANEL EXTERNO) - CURVA 90° LEITO ARAMADO GALVANIZADO A QUENTE 250 X 50 MM TOTAL 04 UNIDADES (sob o Piso)
	LINHAS DE CABOS UTP (ANEL EXTERNO) - DERIVAÇÃO EM "T" LEITO ARAMADO GALVANIZADO A QUENTE 250 X 50 MM - TOTAL 26 UNIDADES (sob o Piso)
	LINHA DE CABOS UTP (ANEL EXTERNO) - DERIVAÇÃO EM "L" 90° LEITO ARAMADO GALVANIZADO A QUENTE 250 X 50 MM - SOB O PISO - TOTAL DE 4 UNIDADES
	LINHA ELÉTRICA - DERIVAÇÃO EM "L" 90° LEITO ARAMADO GALVANIZADO A QUENTE 400 X 50 MM SOB O PISO - TOTAL DE 4 UNIDADES
	LINHA ELÉTRICA - DERIVAÇÃO EM "L" 90° LEITO ARAMADO GALVANIZADO A QUENTE 250 X 50 MM SOB O PISO - TOTAL DE 4 UNIDADES
	PONTO ELÉTRICO - F+N+T 220 V
	PONTO LÓGICO - RJ 45 POE - TOTAL 31 PONTOS
	VEM DO PISO, ELETRODUTO EMBUTIBO PLASTICO OU SOBREPOSTO DE AÇO GALVANIZADO 1".
	VEM DO BANDEJAMENTO AÉREO, ELETRODUTO EMBUTIBO PLÁSTICO OU SOBREPOSTO DE AÇO GALVANIZADO 1".
	TUBULAÇÃO PEAD DE 4 POLEGADAS (100MM) ENTERRADO SOB O PISO PARA CONEXÕES LÓGICAS E ELÉTRICAS SOB O PISO - TOTAL ESTIMADO DE 170 METROS -VER PLANTA ANEXO IX
	VEDAÇÃO DE PASSAGENS DO TIPO ROXTEC OU FIRESTOP OU HILTI CONTRA ENTRADA DE ANIMAIS, ÁGUA E PÓ
	INTERRUPTOR SIMPLES, PARALELO OU DE TRES PONTOS
	PERFILADO GALVANIZADO A QUENTE DE 38 X 19 MM PARA ACOMODAÇÃO DE LUMINARIAS E DEMAIS UTILIDADES AÉREAS NO TOTAL DE 50 METROS LINEARES
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BATERIAS AUTONOMOS ALIMENTADAS EM 220 V COM CONEXÃO VIA PLUG 2P+T. TOTAL DE 7 UNIDADES
	PONTO ELÉTRICO - F+N+T 220 V EMBUTIDO NA PAREDE PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES TOTAL 06 PONTOS

OBSERVAÇÃO
ESTE PROJETO É DE PROPRIEDADE DA LT CONSULT SENDO PROIBIDO A SUA REPRODUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SOB PENA DE LEI.

REV.	DESCRIÇÃO	VERIF.	DATA
4	REVISÃO	LUIS TOSSI	01/2023
2	REVISÃO	LUIS TOSSI	11/2022
0	EMISSÃO INICIAL	LUIS TOSSI	11/2022

consult

Proprietário : Datacenter UFSC

Título : Anexo V - Bandejamento Logico De Implantação-R05 Rev 05.dwg

Resp. Técnico :	Projeto :	Desenho : LUIS TOSSI	Prancha : 05
	Local : Florianópolis - SC	Data : JAN/2023	
	Arquivo :	Escala : INDICADA	